

KINNITATUD

27.01.2025. a.

Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor: Hiie Asser

TARTU ANNELINNA GÜMNAASIUM



TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN

Aadress: Kaunase 68, 50708 Tartu
E-post: kool@annelinn.edu.ee
Telefon: +372 7461743
Telefon: +372 7 461744

Sisukord

SISSEJUHATUS.....	3
MÕISTED JA LÜHENDID.....	4
PLAANI TÄITMISE KORD.....	5
1. HOONE KIRJELDUS.....	7
2. TULEOHUD JA NENDE ENNETAMINE.....	10
3. TULEKAHJUST TEAVITAMINE JA TEGUTSEMINE (igäühe kohustused).....	12
4. EVAKUATSIOONI JUHIS (igäühe kohustused).....	14
5. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS.....	16
LISA 1. VASTUTAJATE TEGEVUSED.....	17
LISA 2. OLULISED TELEFONINUMBRID.....	20
LISA 3. TULEKUSTUTI KASUTAMINE.....	21
LISA 4. TULEKUSTUTITE JA ESMAABIKOMPLEKTIDE ASUKOHT.....	22
LISA 5. EVAKUATSIOONI VÄLJAPÄÄSUDE KASUTAMINE JA KOGUNEMISKOHAD (SKEEM 2).....	24
LISA 6. TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI TUTVUMISLEHT.....	25
LISA 7. EVAKUATSIOONISKEEMID.....	26

SISSEJUHATUS

1. Tulekahju korral tegutsemise plaan kirjeldab hoone kasutajate tegevust ja määrab kindlaks nende vastutuse tulekahju korral Tartu Annelinna Gümnaasiumis.
2. Tulekahju korral tegutsemise plaani tundmine ja järgimine on kohustuslik kõigile töötajatele (LISA 6).
3. Tulekahju korral tegutsemise plaan ei ole muutumatu dokument ning see tuleb üle vaadata vähemalt järgmistel juhtudel¹:
 - plaani väljatöötamise aluseks olnud faktiliste või õiguslike aluste muutumisel vastavuse tagamiseks;
 - tulekahjuõppuse järgselt, kui on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;
 - tulekahju aset leidmise järgselt, kui asutuse tegevus jätkub ning on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;
 - riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku põhjendatud ettekirjutuse saamisel;
 - muudel juhtudel, kui plaanis esineb puudusi või kui see ei täida oma eesmärki.
4. Kõik töötajad peavad läbima tuleohutusalase juhendamise ning vähemalt üks kord aastas õppuse tulekahju korral tegutsemiseks, sh esmaste tulekustutusvahendite kasutamise õppe.
5. Tuleohutusnõuete rikkumine on karistatav trahviga kuni 1200 eurot.

¹ Määrus „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 14

MÕISTED JA LÜHENDID

Tulekahju korral tegutsemise plaan (edaspidi plaan) – kooli töötajate juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse kooli tuleohutusalaseid erisusi. Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (edaspidi tegevuskava) ning skeemidest (edaspidi skeem).

Tegevuskava – plaani osa, mille eesmärk on anda töötajatele ülevaade kooli tuleohutusalastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid.

Skeem – hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi.

Evakuatsioon – kasutajate sunnitud väljumine ehitisest või selle osast ohutusse kohta tulekahju, õnnetusjuhtumi või muu ohtliku olukorra või selle võimaluse korral.

Evakuatsioonitee – hoones kulgev, vabalt läbitav, ohutu ja evakuatsioonimärgistusega tähistatud liikumistee evakuatsioonipääsuni.

Evakuatsioonipääs – evakuatsioonitee lõpus paiknev, evakuatsioonimärgistusega tähistatud seestpoolt võtmata avatav, vabalt läbitav ukseava.

Evakuatsioonijuht – plaanis määratud isik, kes juhib evakuatsiooni, sh annab vajadusel evakuatsioonikorralduse, jagab evakuatsiooniks vajalikke ülesandeid, kogub kokku info evakuatsiooni tulemuste kohta ja suhtleb päästetööde juhiga.

Evakuatsiooni vastutav – plaanis määratud isik, kes vastutab evakuatsiooni korraldamise eest enda vastutusallas (korrus, ruumid jne) ning kes kannab enda piirkonna evakuatsiooni tulemustest ette **evakuatsioonijuhile**.

Hädaväljapääs – evakuatsioonipääsu nõuetele mittevastav väljapääs, mille kaudu on võimalik evakueeruda või evakueerida inimesi hoonest tulekahju või muu õnnetuse korral. Akna või ukseava seinas, mida on võimalik avada või purustada juhul, kui evakuatsiooniteed või pääsud ei ole läbitavad.

Kogunemiskoht – määratud koht, kuhu kogunevad evakueerunud inimesed ning kus toimub nende loendus. **Kogunemiskohaks on kooli staadion.**

Loendus – evakuatsiooni korraldavate töötajate poolt kogunemiskohas teostatav personali ja õpilaste evakueerituse kontroll.

PLAANI TÄITMISE KORD

Plaan tehakse allkirja vastu teatavaks kõigile töötajatele.

Plaani täitmise ja selles sätestatud tegevuste ning tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamise ja läbiviimise eest vastutajad on järgmised:

Valdkond ja tegevus	Vastutaja	Asendaja
Plaani koostamine/täiendamine	Haldusjuht	Direktor
Plaani töötajatele teatavaks tegemine	Haldusjuht	Direktor
Tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamine 1 x aastas	Haldusjuht	Direktor
Tulekahjuteate kontrollimine automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi abil	Direktor	Haldusjuht
Tulekahjust teavitamine	Iga töötaja, kes avastab tulekahju	Haldusjuht
Helistamine numbril 112	Iga töötaja, kes avastab tulekahju	Sekretär, haldusjuht
Evakuatsiooni algatamine (korralduse andmine)	Evakueerumine teise kellaga (ATS häirekellade esimese rakendamise korral tuleb olla valmis evakueerimiseks (evakuatsiooni eelteade) ja oodata edasisi korraldusi. ATS häirekellade teistkordne rakendumine on märguanne sellest, et evakueerimine on kohustuslik.	Direktor, haldusjuht
Evakuatsioonijuht (sh evakuatsioonitulemuste kogumine)	Direktori asetäitjad õppetöö alal	B-korpus – algõpetus valdkonnakeskuse juht A – korpus - infojuht
Evakuatsiooni eest vastutajad	●Tundi andev õpetaja tunni, aktuse vms ajal ●Tunni lõpetanud õpetaja eelmise klassi eest vahetunnis ●Tundi alustav õpetaja enne tundide algust ●Ringijuhendajad, treenerid jt enda ringi eest ●Administraator	Lähim õpetaja
Tulekahju kustutamine	Direktor	Haldusjuht

Päästetööde korraldamine kuni riikliku päästeteenistuse saabumiseni	Direktor	Haldusjuht
Koostöö päästemeeskondadega	Direktor	Haldusjuht

Täpsem vastutus alategevuste eest tulekahju ja evakuatsiooni korral tegutsemisel on sätestatud käesoleva plaanis (igäühe kohustused) ja selle lisades (**LISA 1**).

1. HOONE KIRJELDUS

Tartu Annelinna Gümnaasium asub aadressil Kaunase 68, Tartus. Hoone on U-kujuline ning jaotatud A (6 korrust)-, B (5 korrust)- ja C (3 korrust)-osaks. Viiekorruselise A-osa ja neljakorruselise B-osa ühendab kahekorruseline C-osa. Hoone on rajatud raudbetoonist post-tala karkassile ja vahelaed on ehitatud õõnespaneelidest. Välisseinad on soojustatud ja krohvitud. Siseviimistlusel on kasutatud kipsplaate, krohvi, värvi, linoleumi, parketti, ripplagesid. Aknad on PVC-profiilist 3-kordse klaaspaketiga. Akende ees maja välisseinal on alumiiniumist ribikardinad. Hoone kõikidel osadel on lamekatused. Hoonel on kümme metallist välisust.

Kasutusotstarve	Õppetöö korraldamine
Kasutusviis:	IV
Ehitise tuleohutuse klass:	TP1 (tulekindel)
Ehituskonstruksioonid ja materjalid	Raudbetoon, paneelid
Korrukelisus ja pindala	6 (9101.3 m ²)
Korruused	
I korrus	2449,3
II korrus	2180,
III korrus	1634,3
IV korrus	1433,4
V korrus	1070
V1 korrus (tehniline)	334,3
Ehitise kasutamise aeg	07.30 - 22.00
Personal ja kasutajate arv 7.30 – 16.00 viibib 16.00 – 22.00 (pikapäevarühmad ja huviringid ning toimuvad treeningud jm klassivälised tegevused, rentnikud)	maksimaalselt 1158 inimest (1058 õpilast, 100 töötajat) 110 inimest
Hoone turvalisus Tööpäevadel Puhkepäevadel ja öösel	Administraator Valvesignalisatsioon AS G4S Eesti
Evakuatsiooniteed ja –pääsud,	Hoone A - 3 väljapääsu Hoone B - 2 väljapääsu (LISA 5, skeem 2 LISA 7) Hoone C - 4 väljapääsu.
Ehitisesisene evakuatsioon	Kuna hoone on jagatud eraldi tuletõkkeseptsioonideks korruste ja ruumide kaupa, siis on võimalik hoonesisene evakuatsioon. Tuletõkkeseptsioonide paiknemist (Skeem 1(a-e) LISA 7).

KOGUNEMISKOHT	Kooli staadion
Tuleohutuspaigaldised	
<i>Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS)</i>	Hoones on ATS. Ruumid varustatud suitsu- või temperatuurianduritega. Tulekahju teatenupud asuvad (Skeem 1a-e LISA 7).
NB! ATS häiresüsteem on ühendatud 112-ga, mis tähendab, et häire korral läheb teade Häirekeskusesse automaatselt, sellest hoolimata tuleb tulekahju korral alati ka ise helistada!	
<i>Evakuatsioonivalgustus</i>	Akutoitega evakuatsioonivalgustid
<i>Avariivalgustus</i>	Akutoitega evakuatsioonivalgustid
<i>Suitsueemaldus</i>	On olemas 5 seadet (Skeem 1a LISA 7).
<i>Piksekaitse</i>	On olemas
<i>Tulekustutid</i>	6 kg pulberkustutid – 53tk. ja süsihappega(CO ₂) täidetud tulekustuti – 1tk. (LISA 4 ja skeem 1a-e LISA 7).
Helindussüsteem	Helindussüsteemi keskus asub administraatori laual (hoone C, 1 korrus, fuajee), seal asub ka mikrofoni. Teine helindussüsteemi keskus asub kantseleis sekretäri laual, teine mikrofoni asub direktori kabinetis. Helindus ei ole ATS-iga seotud. Helindussüsteemi kasutatakse ATS häirekellasid dubleeriva evakuatsioonikorraldusena, mis on ette nähtud õpilastele evakuatsioonikorralduse edastamiseks. Evakuatsioonikorraldus on järgmine: „Koolimajas on tulekahju! Palun kõigil viivitamatult hoonest evakueeruda lähima evakuatsioonipäasu kaudu“. Korraldust korrata vähemalt kolm korda.
Ehitisesisese tuletõrjeveevärk	On olemas, klass A-märgtõusutoru
Ehitisesisese tuletõrjeveevärk välistoide	On olemas, toitesisendid asuvad fuajee sissepääsude läheduses (Sissepääs 1 ja Sissepääs 2). Sissepääsu 1 juurest olevast toitesisendist survestatakse A korpuse märgtõusutorusid, Sissepääsu 2 juurest olevast toitesisendist survestatakse B-korpuse märgtõusutorusid.
Lähima tuletõrje veevõtukoht	Hüdrant nr 604 asub hoone eest mööduva kergliiklustee ääres ja on hoonest umbes 45 meetri kaugusel (Kaunase pst 68, Tartu linn).
Tuletõkkeseksioonid	(Skeem 1a-e LISA 7).

Elektrikilp ja pealüliti	Elektri pealüliti asub kilbiruumis (ruum 132). (Skeem 1a LISA7).
Küte	Keskküte
Ventilatsioon	Hoone on varustatud 11 soojustagastusega ventilatsiooni- süsteemiga. Keemiaklass on varustatud kemikaalikapi ja tõmbekapi väljatõmbeventilatsiooniga. Ventilatsioonisüsteem on tulekahjuhäire korral välja lülitatud.
Lift Nr 1 – hoone A Nr 2 - hoone B	Kandevõime 13 inimest (1000 kg). Tulekahjuhäire korral sõidavad liftid esimesele korrusele, peatuvad automaatselt ja ukсед avanevad. Kui lifti uks ei avane, vajutada lifti avamise nupule.

2. TULEOHUD JA NENDE ENNETAMINE

Võimalikud tuleohud ehitises	Arengustsenaarium	Tegevused tuleohu ennetamiseks
Suitsetamisrežiimi rikkumine ja lahtise tule kasutamine. 	Suitsetamise ja lahtise tule hooletu kasutamise tagajärjel võivad kõige tõenäolisemalt süttida prügikastid ja põlevmaterjalid (paber, puit, tekstiil).	Hoones ja territooriumil on suitsetamine KEELATUD! Õpilastel on keelatud kooli tuua pürotehnilisi ja tuleohtlikke materjale. Regulaarselt toimub ennetus- ja selgitustöö: õpetajate ja õpilaste instrueerimine ning koolitused (klassijuhatajatundides, infokoosolekutel ja seminaridel ning individuaalselt); evakuatsiooniõppused.
Masinate või seadmete rikked	Köögiseadmete, õppevahenditeks kasutatavate seadmete rikked tulenevad tulekahjud (söökla, tüdrukute ja poiste tööõpetuse kabinet, arvuti kabinet, õpetajate ruum).	Hooldada ja puhastada seadmeid ja masinaid neile ette nähtud sagedusega ja korras. Rikketunnuste ilmnmisel tagada kohe seadme hooldus või remont.
Kütte-, ventilatsiooni-, jahutus- ja veevarustussüsteemid	Nende süsteemide talitlushäired võivad põhjustada tulekahju	Teostada regulaarselt hooldust. Teostamiseks kasutada ainult selleks luba omavate firmade teenuseid.
Remondi-, sh tuletööd 	Tuletöödest põhjustatud tulekahjude võimalikud põhjused: ketaslõikuriga lõikamisel tekkivad sädemed, keevitamisel tekkivad sädemed ja temperatuur, kuumaõhupuhurid ja leeklambid	Tuletöid tuleb teha nõuetele vastavalt ja tuleohutult. Tuletöö tegijal peab olema tuletöötnnistus ja läbitud vastav koolitus!

Võimalikud tuleohud ehitises	Arengustsenaarium	Tegevused tuleohu ennetamiseks
Elektriseadmete rike 	Kahjustatud elektrijuhtmed, poolilt maha kerimata pikendusjuhe, rikkis seadmed	Elektrisüsteemi rikke vältimiseks korraldada regulaarne paigaldiste käit ning kord 5 aasta jooksul elektripaigaldiste tehniline kontroll. Kasutada ainult tehniliselt korras elektrilisi vahendeid. Elektrilühisest põhjustatud õnnetuste vältimiseks kontrollida visuaalselt elektriseadmete ja -juhtmete korrasolekut ning vajadusel teha täiendavat hooldust. Tööpäeva lõppedes lülitada pidevaks tööks mitte ettenähtud seadmed välja.
Kemikaalide käitlemisnõuete eiramine 	Kütused, õlid, aerosoolid, keemiatundides kasutatavad kemikaalid	Viia töötajatele läbi koolitusi kemikaalide ohutuks kasutamiseks. Hoida kergestisüttivad ja plahvatusohtlikud põlevmaterjalid eemal süüteallikatest. Aineid hoida vastavalt nende kokkusobivusele. NB! Kemikaalidega saastunud materjalid ning süttimisvõimelised segud ja jäägid koguda tulekind-latesse nõudesse.
Süütamine 	Süütamise tulemusena võib hakata tulekahju arenema väga kiiresti ja tihti mitmest erinevast kohast.	Evakuatsiooniteedel ei tohi ladustada põlevmaterjale, mis soodustaksid süütamist. Evakuatsiooniteed tuleb hoida vabad.

3. TULEKAHJUST TEAVITAMINE JA TEGUTSEMINE (igapähe kohustused)

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni häireteate kontrollimise eest vastutab direktor (asendab haldusjuht) vastavalt enda tegutsemisjuhistele (LISA 1).

TULEKAHJU KORRAL PÄÄSTA ENNE INIMENE, SIIS VARA!

KUI AVASTAD TULEKAHJU:

PÄÄSTA!	Päästa vahetus ohus (tulekolde ruumis) olijad ning jaga ülesandeid, kui abistajaid on rohkem.
Ära sea enda elu ohtu!	
TEAVITA hoones viibivaid inimesi!	Selleks:
Teavita võimalusel järjekorras: 1. Tulekolde vahetus läheduses olijaid 2. Tulekolde peal olevaid inimesi 3. Kõiki teisi inimesi	1. Vajuta lähimat tulekahju teatenuppu ja käivita häirekellad 2. Kasuta enda häält 3. Helista 112   Kui said tulekahjust teada kelleltki teiselt, anna KINDLASTI teade teistele edasi.
HELISTA 112!	Helistades teata rahulikult vähemalt järgmine:
Ära jää lootma sellele, et keegi teine helistab või ATS süsteem saadab automaatse teate! 112-te saad helistada ka siis, kui: 1. Telefonis puudub SIM-kaart. 2. Operaator on keelanud väljuvad kõned.	1. Mis juhtus? (Näiteks: Tulekahju, põleb Tartu Annelinna Gümnaasiumi söökla). 2. Kus juhtus? (Täpne aadress: näiteks Kaunase pst. 68, Tartu linn). 3. Kas on kannatanuid? (Näiteks: kaks inimest on aulasse lõksu jäänud). Ära katkesta kõnet loata, sest kindlasti küsib päästekorraldaja veel küsimusi sündmuse kohta! Hoia telefon pärast kõnet enda läheduses, sest päästekorraldaja võib tagasi helistada!
TULEKAHJUST TEAVITAB SEE, KES TULEKAHJUST TEADA SAI – TULEKAHJUST TEAVITAMINE ON KÕIGI KOHUSTUS!	
KUSTUTA!	Kasutades tulekustutit (vt LISA 3): • elektriseadmete kustutamisel veendu, et kustutil oleks vastavat tegevust lubav märged või vool oleks välja lülitatud; • lähene põlengule ohutu kauguseni; • valmista kustuti ette (vabasta vajadusel voolik ja järsu kindla liigutusega eemalda splint);

Kui see ei ohusta sinu elu ja tervist ning oskad, asu alati tuld kustutama!	• suuna voolikuots tulekolde suunas; • vajuta päästikut (alati korralikult lõpuni!); • hoia kustutusvoolikust kinni võimalikult otsast (mitte korpuse lähedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda; • tahkete materjalide kustutamisel suuna kustutusaine kõige intensiivsema põlemise kohta nõ pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega; • põlevvedeliku kustutamisel siseruumides jälgi, et ei pihustataks põlevat vedelikku laiali; • mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult katta kustutusainega kogu põlev pind; Pea meeles: • sule ukсед-aknad, kui need on avatud (ära lukusta!); • lülita vajadusel välja ventilatsioon.
--	--

NB! KUI KAHTLED ENDA OSKUSTES JA TULEKAHJU KUSTUTAMISE VÕIMALIKKUSES, SIIS JÄRGI PÕHIMÕTET – PAREM OLLA SURMKINDEL, KUI KINDLALT SURNUD.

4. EVAKUATSIOONI JUHIS (igäühe kohustused)

Evakueerumisel ära arvesta päästeteenistuse abiga – alusta ise evakuatsiooniga!

Evakuatsiooni juhib **direktori asetäitja õppetöö alal** ning oma vastutusalas korraldavad **evakuatsiooni vastutajad (LISA 1).**

EVAKUATSIOONI MÄRGUANNE (algus)	Evakuatsioon algab evakuatsioonikorralduse saamisest Evakuatsioonikorralduseks võib olla sõltuvalt olukorrast kas: a) häirekellade teistkordne katkematu helin või b) suuline evakuatsioonikorraldus;
<i>NB! Vahetu ohu tuvastamisel (suits, leegid) alusta koheselt evakuatsiooniga ning ära jää ootamata täiendavaid korraldusi.</i>	
EVAKUATSIOONI JUHIS	Ise evakueerudes: • vali kiiremini läbitav ohutu evakuatsioonitee ja väljapääs; • järgi evakuatsioonimärgistust; • võta kaasa ainult äärmiselt vajalik; • väljudes udest veendu, et see oleks ohutu – enne ukse avamist katsu käeseljaga ust alustades altpoolt ja liikudes üles. Kui ukse alumise ja ülemise osa temperatuurid erinevad, võib tulekahju olla juba ukse taga. Ust avades hoidu võimalusel ukse taha, et kaitsta end pistleegi ja kõrge temperatuuri eest; • sule enda järel ukse ja aknad takistamiseks õhu juurdevoolu; • suitsuses ruumis liigu madalal (vajadusel roomates) ning mööda seina-ääri; • treppidel liigu ettevaatlikult, vajadusel „tuletõrjuja sammul“ (toetudes tagumisele jalale kompab esimene eesolevat pinda), püsti kõndimine on võimalik vaid siis, kui ruumid ei ole suitsu täis; • ukseavadest väljudes liigu rahulikult, kuna just seal • tekib tavaliselt tropp; • hoonest väljudes liigu kogunemiskohta. Teisi evakueerides pea meeles: • suuna õpilased mööda ohutut ja kiiremini läbitavat evakuatsiooniteed ohutusse kohta – võimalusel hoonest välja; • haara initsiatiiv – anna selgeid ja konkreetseid • korraldusi ning räägi rahulikult ja valjult; • paanikasse sattunud inimesed alluvad kergesti ja

	täidavad käsklusi mõtlemata nende sisule; • koordineeri liikumist läbi ukseavade ja rahusta inimesi, kuna just seal tekib tavaliselt ummik; • hoonest väljudes liigu kogunemiskohta. (Vt LISA 5 ja 7) Kui evakueerumine välja on võimatu: • evakueeru lähimasse ohutusse tuletõkkeseksiooni või • tulekahjust haaramata ruumi; • tihenda võimalikud avad niisutatud • riidesemetega/tekstiiliga; • anna päästetöötajatele endast märku kõikvõimalike • vahenditega (lehvita aknalt, karju).
KOGUNEMISKOHT ja sealne tegevus 	Kooli staadion (Skeem 2 LISA 7) Kogunemiskohta jõudes anna endast kindlasti märku oma vahetule juhile – tema puudumisel evakuatsioonijuhile. Kogunemiskohas selgitavad evakuatsiooni eest vastutajad välja, kas kõik õpilased ja töötajad on hoonest evakueerunud. Saadud info edastatakse evakuatsioonijuhile. Kogunemiskohas kogunetakse klasside kaupa kasvavas järjekorras (näiteks: 1A, 1B,..., G1a, G1b, ..., G3c). Klassi põhiselt rivistutakse üksteise taha.

NB! Hoia evakuatsiooniteed ja -pääsud vabad, et mitte takistada paanika korral normaalset evakuatsiooni ega soodustada tulekahju arengut evakuatsiooniteel!

PÄÄSTES TEIST VEENDU, ET SA ISE EI SATUKS PÄÄSTETAVAKS!

5. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS

Päästetöötajad võtab vastu ja nendega suhtleb ning tegutseb **direktor või haldusjuht** vastavalt enda **tegutsemisjuhisele (LISA 1)**.

Päästetööde tõhusus sõltub hoone kasutajate ja päästjate omavahelisest koostööst. Seetõttu vajavad sündmuskohale saabunud päästjad infot, mis annaks võimalikult täpse ülevaate põlengu ulatusest, pääsenutest jne.

Päästetööde juhi tunneb tavaliselt ära järgnevast:

- oranži/punase kiivri (operatiivkorrapidaja) või sinise kiivri (rühmapealik ja meeskonnavanem) järgi;
- päästetööde juht võib saabuda sündmuskohale puna-valge maasturiga või kanda punast jopet (tavapäästjatel on tumesinised tuletõrjuja riided helkurribadega);
- päästetööde juht on tavaliselt ka see, kes ise voolikutega ei toimetata, vaid annab korraldusi ja suhtleb raadiosaatjaga.

Päästetöötajaga suhtlev isik ei tohi lahkuda sündmuskohalt enne päästjatelt vastava loa saamist.

NB! Kõik töötajad on kohustatud täitma päästetööde juhi seaduslikke korraldusi ning mitte takistama päästetöid ega laskma seda teha ka teistel.

HOIA EVAKUATSIOONIPÄÄSUD ALATI KASUTATAVAD – ÄRA LADUSTA NENDE ETTE!

LISA 1 – VASTUTAJATE TEGEVUSED

Direktor (asendab haldusjuht)

Rollid: **ATS häire kontroll**
 Evakuatsioonikorralduse andmine
 Päästetööde juht
 Koostöö päästemeeskondadega

Tulekahjuhäire korral selgita välja, mis toimub!

1. ATS kellade tööle hakkamisel liigu kontrollima ATS keskseadme tablo näitu.
2. Selgita keskseadme juures asuvate paiknemisskeemide abil välja, milline piirkond on häires.
3. Vaigista häirekellad. NB! Ära taasta süsteemi normaalolekut.
4. Mine seda piirkonda kontrollima (võta paiknemisskeemid kaasa).
5. Avastanud reaalse ohu, käivita tulekahju teatenupu abil häirekellad;
 - kui tegemist on valehäirega, teavita sellest hoones viibijaid ning taasta süsteemi normaalolekut vastavalt seadme juhistele.
6. Anna personalile ja õpilastele evakuatsioonikorraldus läbi kooli helindussüsteemi, selle mittetöötamisel valjuhäälna korraldus (esmalta tulekahju piirkonnas olevatele inimestele) hoonest väljumiseks (evakuatsioonikorraldus) ja võimalusel korralda kaastöötajate abiga ohustatud tsoonis liikumise piiramine (**NB! Oluline, et lapsed ega keegi teine tulekahju ajal uuesti hoonesse ei siseneks**).
7. Võimalusel alusta kustutustöid, sealjuures ennast ohtu panemata – jaga vajadusel korraldusi ja juhi päästetöid.
8. Helista kohe 112-tele ning teavita tulekahjust (täpne aadress ja mis toimub).
9. **Lahkudes hoonest võta kaasa ATS paiknemisskeemid.**
10. Liikudes pärast inimestele evakuatsioonikorralduse andmist ise kogunemiskohta, kogu õues **evakuatsioonijuhilt** kokku info evakueerunute kohta, märgi endale vastav info üles ja kanna sellest ette päästetööde juhile.
11. Võta vastu päästemeeskonna juht, liikudes talle ise vastu. Teata päästetööde juhile:
 - kus asub tulekolle;
 - kas, kui palju ja kuhu hoonesse on jäänud inimesi;
 - kuidas pääseb kiiremini tulekolde ja inimesteni;
 - kus asub elektrivoolu peakilp, millest kogu hoone elekter välja lülitada;
 - kas on olemas ATS, suitsueemaldus jm;
 - kus asub lähim hüdrant;
 - muud päästetööde juhti huvitavad küsimused.
12. Allu päästetöötajate korraldustele ning ole neile kättesaadav seni, kuni nad seda vajavad!

Õppejuht (asendab A-korpuses – infojuht, B-korpuses – algõpetuse valdkonnakeskuse juht) – evakuatsioonijuht

Ülesandeks korraldada loendust kogunemiskohas, st koguda evakuatsiooni vastutajatelt (õpetajad, ringijuhendajad jne) kogu info evakuatsiooni kohta.

1. Enne evakueerumist võta kaasa õpilaste nimekiri, kirjutusvahendid ning ohutusvest;
2. Abista vajadusel evakuatsiooniga;
3. Liigu evakuatsioonikohta – staadion;
4. Korralda vajadusel kogunemiskohas paiknemist, et tekiks korrapäraseid rühmad ja vältimaks segadust;
5. Kogunemiskohas kogu evakuatsiooni vastutavatelt (õpetajad jt) kokku info evakueerunute ja hoonesse jäänute kohta.
6. Kirjuta vastav info üles.

NB! Kanna evakuatsiooni tulemustest ette direktorile või tema asendajale haldusjuhile.

Evakuatsiooni eest vastutajad - õpetajad

Vastutajad, kes korraldavad evakuatsiooni oma piirkonnas, on:

Õpetaja (oma klass ja ruumid)

Tundi andev õpetaja tunni, aktuse vms ajal.

Tunni lõpetanud õpetaja eelmise klassi eest vahetunnis.

Tundi alustav õpetaja enne tundide algust.

Ringijuhendajad, treenerid jt enda ringi eest.

Enne tundide algust	• liigu klassi, kus sul algab esimene tund ja veendu, et selles ei oleks õpilasi; • WC kõrval asuva klassi õpetaja veendub ka selles, et WC-sse ei oleks kedagi jäänud; • sule ukse ja aknad; • liigu kogunemiskohta; • teel kogunemiskohta abista vajadusel evakuatsiooniga; • kogunemiskohas kogu kokku oma klass ja veendu kõigi kohalolus; • kanna ette evakuatsiooni juhile.
Tunni ajal	1. Kontrolli olukorda koridoris. • kui koridor on täiesti suitsune, siis on evakueerimine võimatu ja on vajalik uks tihedalt sulgeda, teavitada oma asukohast ning olukorrast koridoris ja ruumis päästeteenistust telefonil 112 ja kooli juhtkonda telefonil (LISA 2) abi saamiseks läbi akende; • kui koridoris on suitsu ainult ühel küljel, siis evakueeruge vastassuunas; • kui koridoris ei ole suitsu, siis evakueeruge evakuatsiooniskeemi järgi (oma kabineti ukse kohal oleva noole suunas). 2. Evakueerimise kord: • taga häire korral klassis distsipliin ja rahu ning anna korraldus valmistuda evakuatsiooniks; • loenda õpilaste arv või kontrolli nende kohalolu vastavalt nimekirjale; • kutsu õpilasi paaridesse või väikestesse rühmadesse koonduma ja üksteist mitte silmist laskma; • sule aknad; • selgita, kuhu koguneda pärast koolimajast lahkumist (kogunemiskoht); • veendu uksest väljumise ohutuses; • vii õpilased kabinetist välja ja näita evakuatsiooni suunda; • jätke kabinet lahti (roheline tuli põleb); • WC kõrval asuva klassi õpetajana veendu ka selles, et WC-sse ei oleks kedagi jäänud; • teel kogunemiskohta abista vajadusel evakuatsiooniga; • anna eesõigus ülemistelt korrustelt tulijatele; • väljudes hoonest, suuna õpilased kogunemiskohta; • kogu kokku oma klass ja veendu kõigi kohalolus; • kanna ette evakuatsiooni juhile.

Vahetunnis	● liigu klassi, kus andsid viimast tundi ja veendu, et selles ei oleks õpilasi - kui klassis on õpilasi, käitu vastavalt klassiruumidest evakuatsiooni korraldamise tegutsemisjuhisele; - kui seda klassi pole võimalik kontrollida (tihe evakueerujate vool, suits, viibite kaugemal), peate evakueeruma lähimasse kogunemispunkti ja seal selgitama, kas selle klassi õpilased on kõik edukalt koolimajast väljunud; ● WC kõrval asuva klassi õpetajana veendu ka selles, et WC-sse ei oleks kedagi jäänud; ● sule aknad; ● liigu kogunemiskohta; ● teel kogunemiskohta abista vajadusel evakuatsiooniga; ● kogunemiskohas kogu kokku oma klass ja veendu kõigi kohalolus; ● kanna ette evakuatsioonijuhile.
Pärast tunde (õhtusel ajal)	● taga häire korral rühmas distsipliin ja rahu; ● sule aknad; ● selgita, kuhu koguneda pärast koolimajast lahkumist (kogunemiskoht); ● püüa saada oma klassiga kontakti ning rivista nad üles põhimõttel nooremad klassid uksele lähemale; ● veendu uksest väljumise ohutuses ning suuna õpilased koridori; ● WC kõrval asuva klassi õpetajana veendu ka selles, et WC-sse ei oleks kedagi jäänud; ● liikudes rivi kõrval ja omades pidevat ülevaadet, suuna õpilased mööda ohutut evakuatsiooniteed lähima väljapääsuni; ● teel kogunemiskohta abista vajadusel evakuatsiooniga; ● hoonest väljudes, suuna õpilased kogunemiskohta; ● kogunemiskohas kogu kokku oma klass (rühm) ja veendu kõigi kohalolus; ● kanna ette evakuatsiooni juhile.

NB! ÄRA UNUSTA TUNNIST VÄLJA LUBATUD ÕPILAST!
NB! ÄRGE RIIETUGE EGA PÜÜDKE SAADA ASJU GARDEROOBIST!

LISA 2. OLULISED TELEFONINUMBRID

112 – HÄIREKESKUS

1247 – PÄÄSTEALA INFOTELEFON

Nimi	Ametikoht	Telefoninumber	
Hiie Asser	Direktor	503 9813	746 1743
Jelena Bitova	Õppejuht (4.-9. kl)	5649 4209	746 1743
Julia Trubatšova	Õppejuht (1.-3. kl, gümn)	524 9470	746 1743
Jelena Pinajeva	Haldusjuht	554 0787	746 1743
Virge Lomp	Sekretär	525 2586	746 1743
Irina Rodionova	Meditšiiniõde	5566 0528	

LISA 3. TULEKUSTUTI KASUTAMINE

Kuiv-keemilise pulbertulekustuti kasutamine

1. Kustuta tuld tuule puhumise suunas - allatuult (õige joonis nr. 1)
2. Kustuta põlevat pinda eest tahapoolle (õige joonis nr. 2)
3. Kustuta pigistades käepidet mitu korda. Ära tühjenda kustutit täiesti ühe korraga.
4. Kustuta tilkuvaid vedelikke ülevalt alla, eelistatavalt mitme kustutiga samal ajal.
5. Suurte põlengute korral kasutada mitut kustutit korraga.
6. Alati olla valmis uuesti süttimiseks.

KÄSIKUSTUTI KASUTAMINE

VALE



ÕIGE



LISA 4. TULEKUSTUTITE JA ESMAABIKOMPLEKTIDE ASUKOHT

TULEKUSTUTID

1	Fuajee C, administraator	1	Korpus C, I korrus, 103
2	Serveriruum, arhiiv	2	Korpus C, I korrus, 102
3	Garderoobi sissepääs	3	Korpus A, II korrus, 122
4	Tüdrukute tööõp. kabinet (kodundus)	4	Korpus A, I korrus, 140
5	Suur spordisaal C	5	Korpus C, I korrus
6	Kunstikabinet	6	Korpus A, I korrus, 139
7	Poiste tööõp. kabinet (tehnoloogiaõpe)	7	Korpus A, I korrus, 137
8	Garderoobi valveruum	8	Korpus A, I korrus, 122
9	Garderoobi väljapääs	9	Korpus A, I korrus, 122
10	Fuajee C - riidehoid	10	Korpus C, I korrus, 103-106
11	Trepikoda - jooksuala	11	Korpus B, I korrus, 168
12	Trepikoda - jooksuala (taga väljapääs)	12	Korpus C, I korrus, 171
13	Sissepääsu ala - spordisaal C	13	Korpus C, I korrus, 109
14	Kantselei - sekretär	14	Korpus A, II korrus, 247
15	Õpetajatuba - koridor C	15	Korpus C, II korrus, 201
16	Aula - koridor C	16	Korpus C, II korrus, 201
17	Koridor C - trepikoda B	17	Korpus C, II korrus, 201
18	Koridor A - WC	18	Korpus A, II korrus, 221
19	Koridor A - infojuht	19	Korpus A, II korrus, 221, 241
20	Trepikoda A	20	Korpus A, II korrus, 238
21	Trepikoda B - söökla	21	Korpus B, II korrus
22	Köök	22	Korpus B, II korrus, 265
23	Köök	23	Korpus B, II korrus, 265
24	Söögiala - puhvet	24	Korpus B, II korrus, 264
25	Vent. kamber C – trepikoda A	25	Korpus C, 301
26	Koridor A - WC	26	Korpus A, III, korrus, 321
27	Õpetajate kabinet A	27	Korpus A, III korrus, 332
28	Koridor A	28	Korpus A, III korrus, 342
29	Trepikoda 5 A	29	Korpus A, III korrus, 338
30	Trepikoda B	30	Korpus B, III korrus
31	Puhkeala B	31	Korpus B, III korrus
32	Koridor B	32	Korpus B, III korrus, 370
33	Trepikoda 4 B	33	Korpus B, III korrus,
34	Koridor A	34	Korpus A, IV korrus, 421
35	Koridor A	35	Korpus A, IV korrus, 421-421.1
36	Õpetajate kabinet	36	Korpus A, IV korrus, 435
37	Trepikoda A	37	Korpus A, IV korrus, 437
38	Trepikoda B	38	Korpus B, IV korrus, 460
39	Koridor B	39	Korpus B, IV korrus, 462

40	Koridor B	40	Korpus B, IV korrus, 462, 470
41	Trepikoda B	41	Korpus B, IV korrus, 467
42	Trepikoda A	42	Korpus A, V korrus, 520
43	Koridor A	43	Korpus A, V korrus, 521
44	Õpetajate töökohad A	44	Korpus A, V korrus, 541
45	Koridor A	45	Korpus A, V korrus, 521-521.1
46	Keemiakabinet	46	Korpus A, V korrus, 535
47	Trepikoda A	47	Korpus A, V korrus, 538
48	Vent. kamber B	48	Korpus B, V korrus, 561
49	Vent. kamber A	49	Korpus A, VI korrus, 602
50	Vent. kamber A	50	Korpus A, VI korrus, 603
51	Vent. kamber B	51	Korpus B, V korrus, 562
52	Remonditöökoda	52	Korpus A, I korrus, 136
53	Aula C, lava	53	Korpus C, II korrus

ESMAABIKOMPLEKTID

1	Kehalise kasvatuses õpetajad	Korpus B, II korrus, kab.261
2	Kantselei - sekretär	Korpus A, II korrus, kab.247
3	Tüdrukute tööõpetuse kabinet	Korpus A, I korrus, kab.140
4	Keemiakabinet ja vaheruum	Korpus A, V korrus, kab.535, 539
5	Õpetajate tuba (algkool)	Korpus B, IV korrus, kab.469
6	Poiste tööõpetuse kabinet	Korpus A, I korrus, kab.137
7	Remonditöökoda	Korpus A, I korrus, kab.136

LISA 5. EVAKUATSIOONI VÄLJAPÄÄSUDE KASUTAMINE JA KOGUNEMISKOHAD (SKEEM 2)

Hoone A - korpus

Uks nr. 6, 7 Varuväljapääs 1.-5. korruselt, uste avamist ja evakueerimist nende uste kaudu korraldab õpetaja Joel-Fredi Jõgise, administraator Rosa Bagautdinova ja valvur Leonid Ardashev.

Uks nr. 8 Varuväljapääs 1.-5. korruselt, uste avamist ja evakueerimist selle ukse kaudu korraldab õpetaja Heidi Margus, administraator Rosa Bagautdinova ja valvur Leonid Ardashev.

Hoone B - korpus

Uks nr. 3 Varuväljapääs 1. korruselt, ukse avamist ja evakueerimist selle ukse kaudu korraldab spordisaalis tundi andev kehalise kasvatuse õpetaja või treener, haldusjuht Jelena Pinajeva.

Uks nr. 4 Varuväljapääs 1.- 4. korruselt, uste avamist ja evakueerimist selle ukse kaudu korraldab spordisaalis tundi andev kehalise kasvatuse õpetaja või treener, Larissa Tšervjakova ja valvur Leonid Ardashev.

Hoone C - korpus

Uks nr. 1 See on hoone peauks. Evakuatsiooniplaanile vastavalt kasutatakse seda ust väljapääsuna A-korpuse 2.-5. korruselt ja C-korpuse 1.-2. korruselt. Ukse avamist ja evakueerimist selle ukse kaudu korraldab haldusjuht Jelena Pinajeva ja valvur Leonid Ardashev.

Uks. nr. 2 Evakuatsiooniplaanile vastavalt kasutatakse seda ust väljapääsuna B-korpuse 2.-4.korruselt ja C-korpuse 1.-2. korruselt. Uste avamist ja evakueerimist selle ukse kaudu korraldab haldusjuht Jelena Pinajeva ja valvur Leonid Ardashev.

Uks nr. 5 Evakuatsiooniplaanile vastavalt kasutatakse seda ust väljapääsuna B-korpuse 2.- 4. korruselt ja C-korpuse 1.- 2. korruselt. Uste avamist ja evakueerimist selle ukse kaudu korraldab spordisaalis tundi andev kehalise kasvatuse õpetaja või treener, haldusjuht Jelena Pinajeva ja valvur Leonid Ardashev.

LISA 6. TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI TUTVUMISLEHT

Nr	Ees- ja perekonnanimi	Ametikoht	Kuupäev	Allkiri
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

LISA 7. EVAKUATSIOONISKEEMID

Skeem 1 (a) - Evakueerimise plaan 1. korrus

Skeem 1 (b) - Evakueerimise plaan 2. korrus

Skeem 1 (c) - Evakueerimise plaan 3. korrus

Skeem 1 (d) - Evakueerimise plaan 4. korrus

Skeem 1 (e) - Evakueerimise plaan 5. korrus


Skeem 2 - Tartu Annelinna Gümnaasiumi territoorium

Skeem 1(a)

Evakueerimise plaan

Tartu Annelinna Gümnaasium, Kaunase pst.68

1.korrus

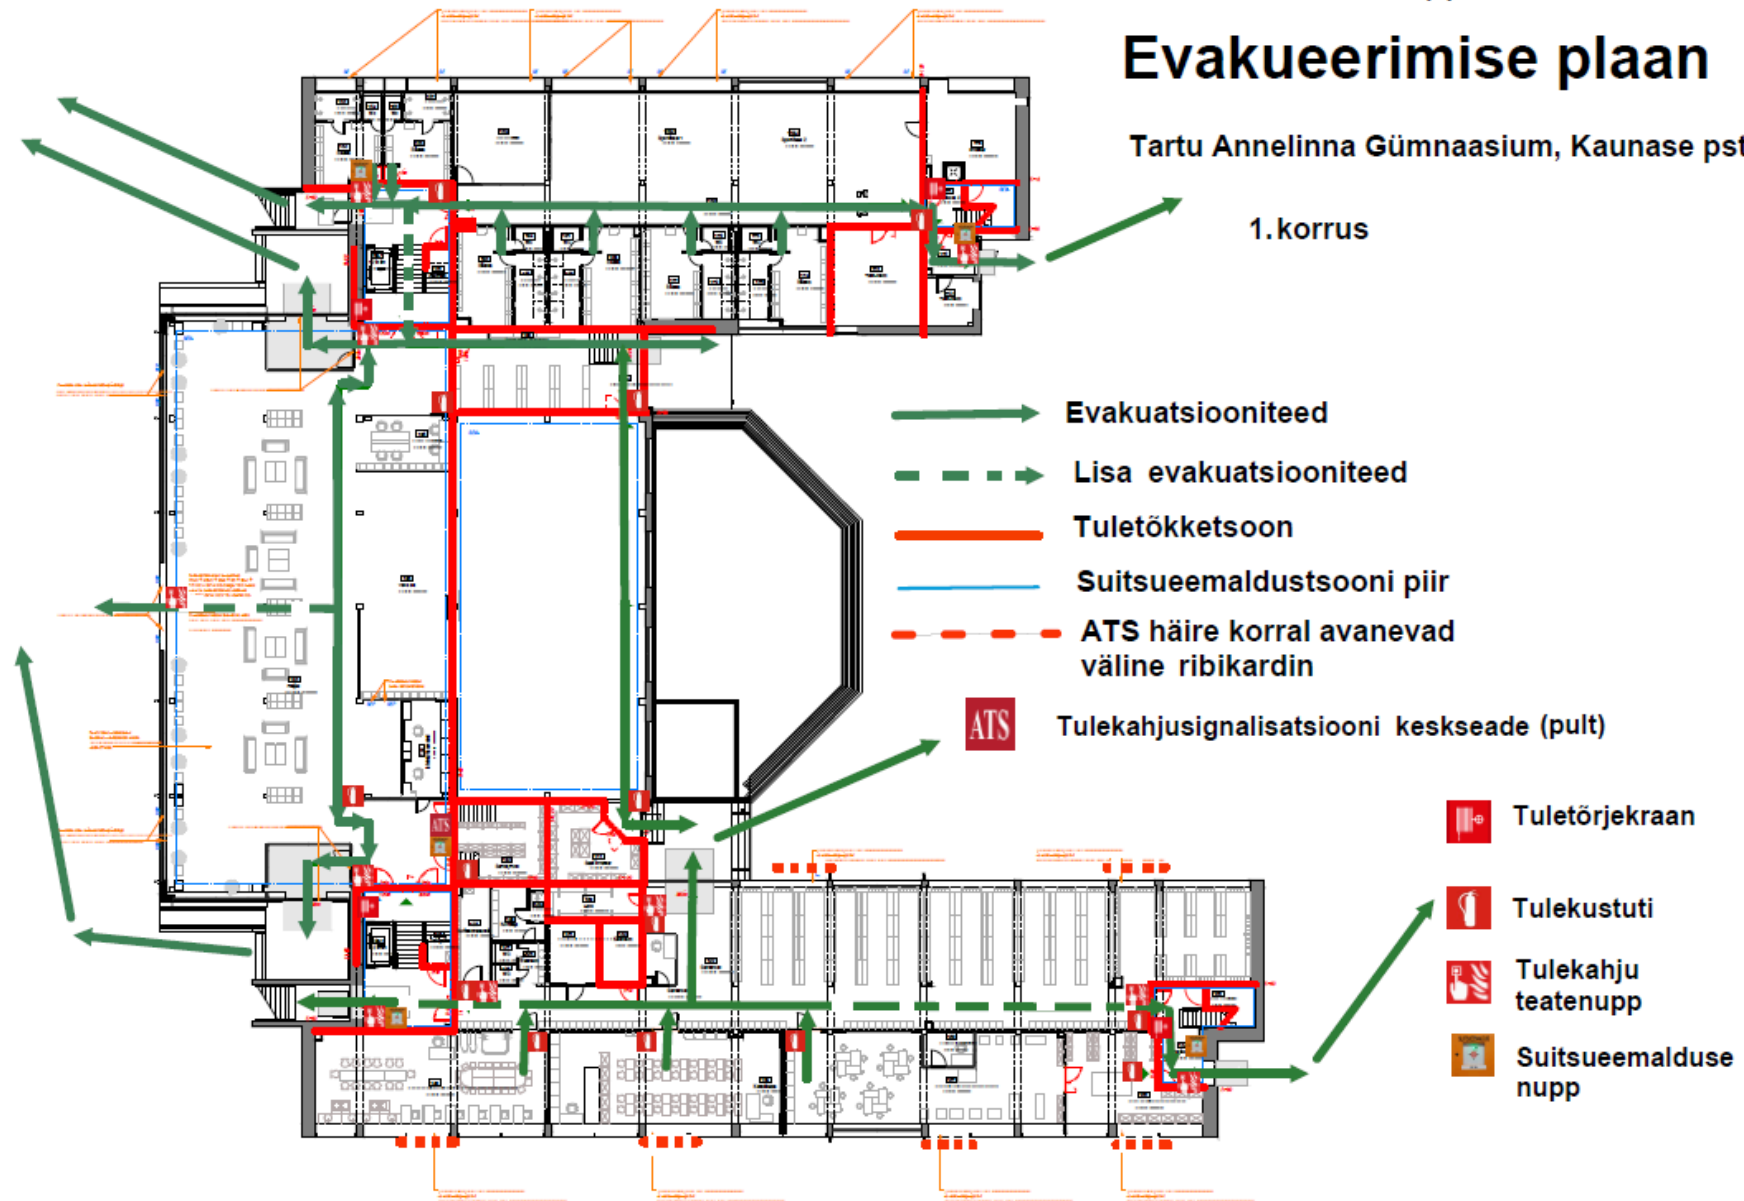

Skeem 1(b)

Evakueerimise plaan

Tartu Annelinna Gümnaasium, Kaunase pst.68

2. korrus




Skeem 1(c)

Evakueerimise plaan

Tartu Annelinna Gümnaasium, Kaunase pst.68

3. korrus

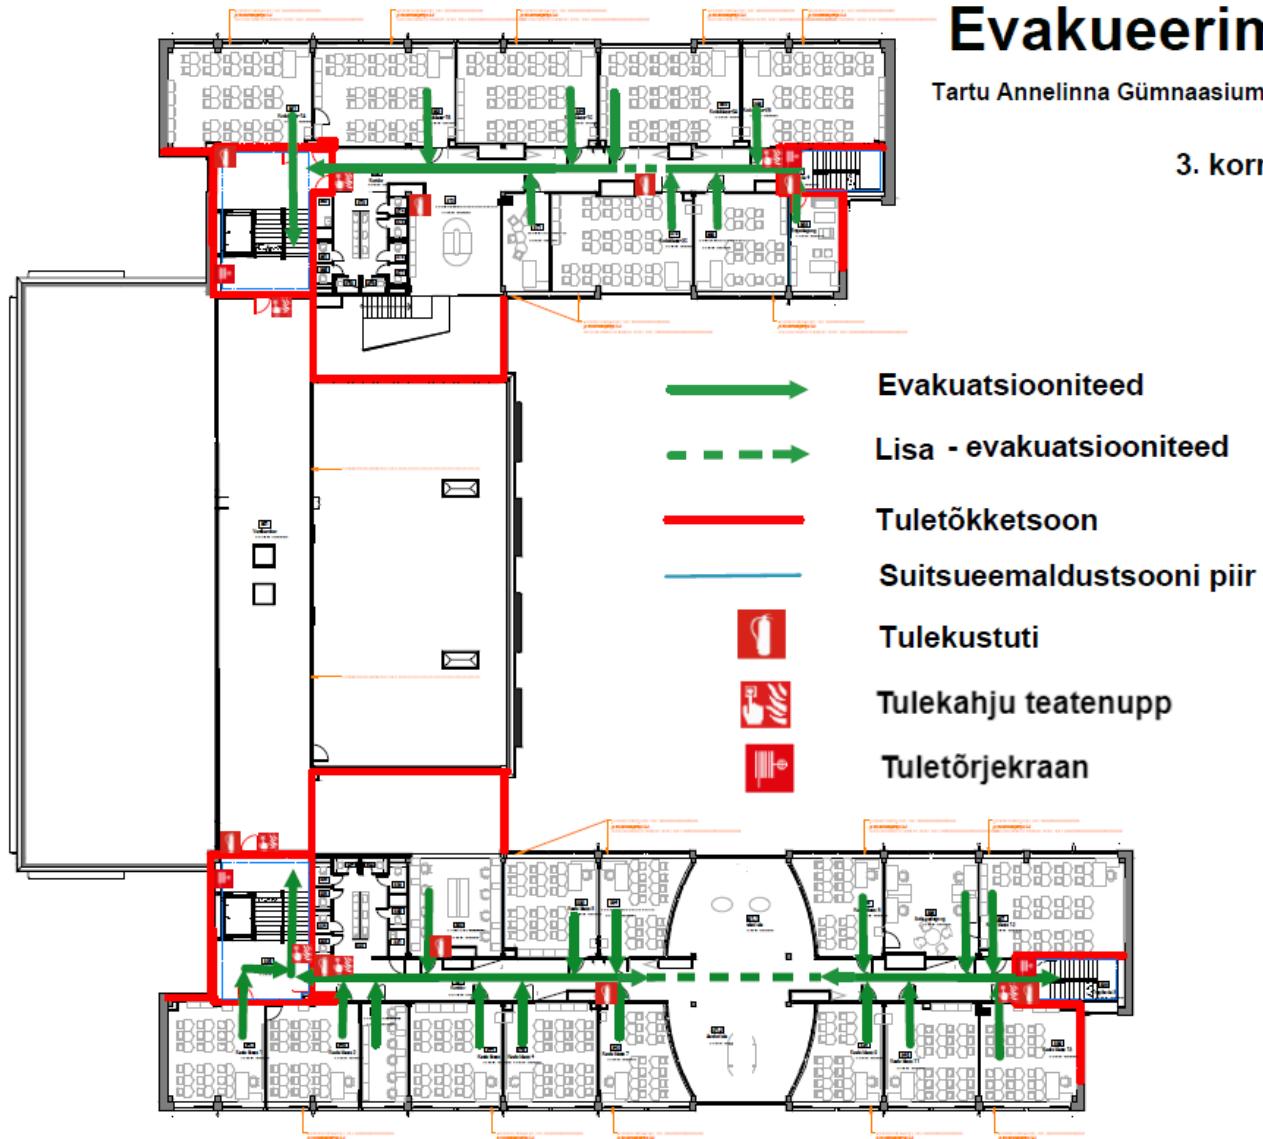


Skeem 1 (d)

Evakueerimise plaan

Tartu Annelinna Gümnaasium, Kaunase pst.68


4. korrus

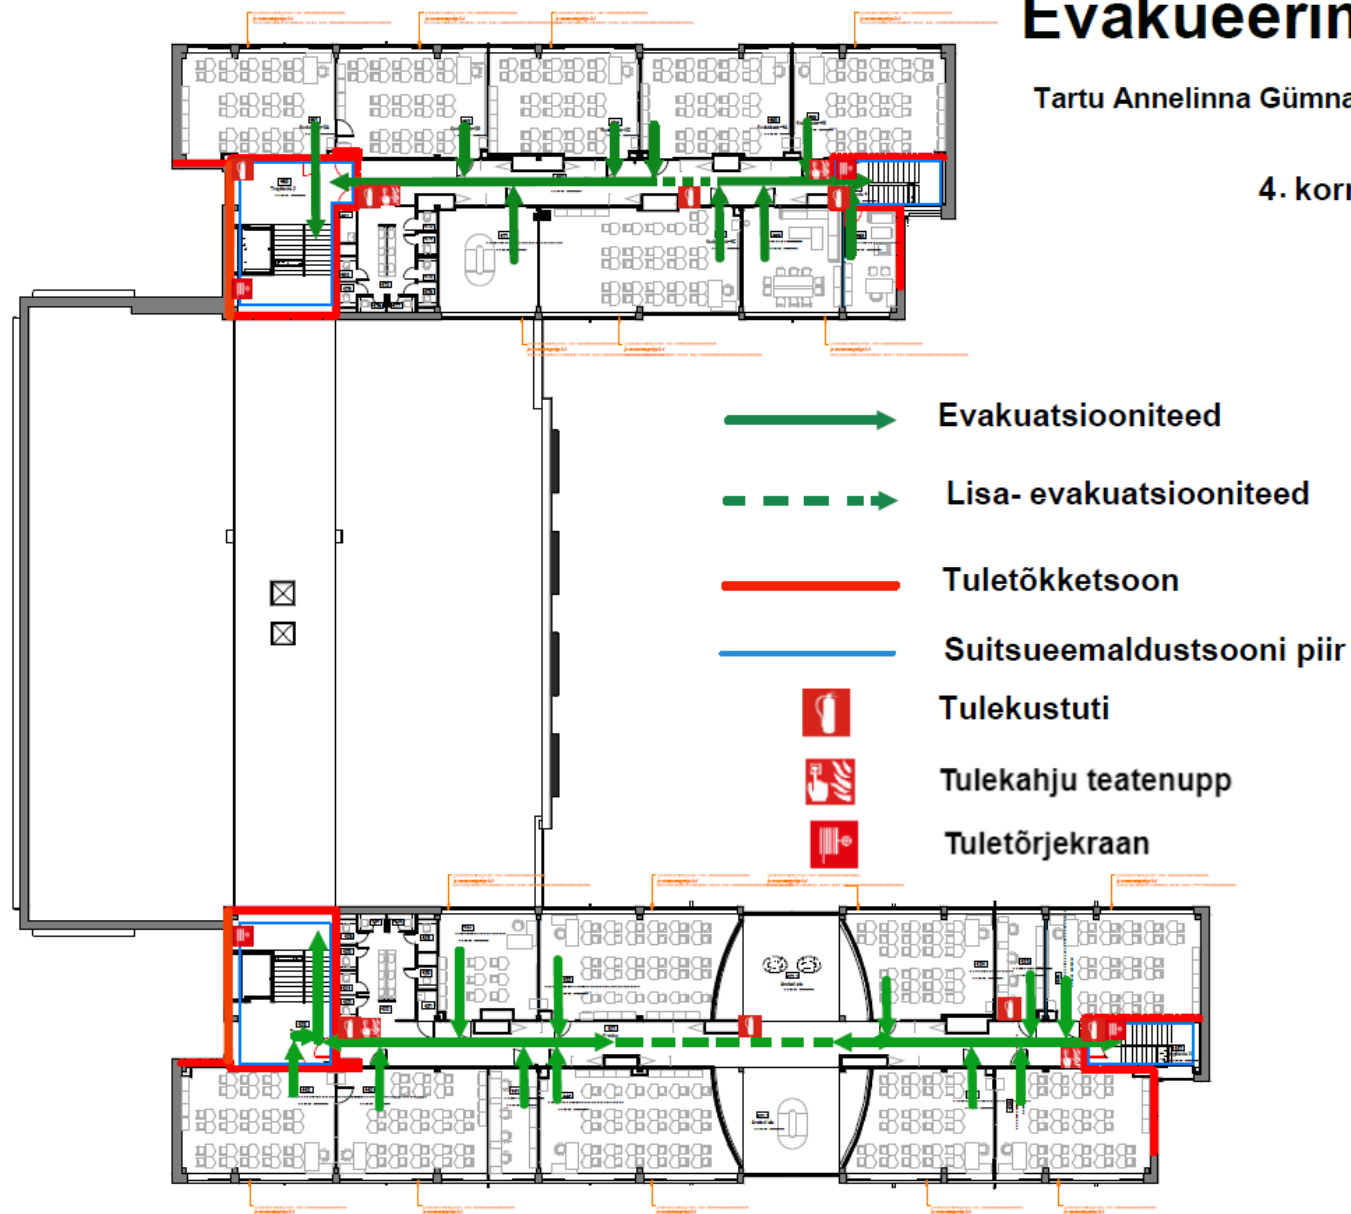

Evakueerimise plaan



Tartu Annelinna Gümnaasium, Kaunase pst.68

5. korrus

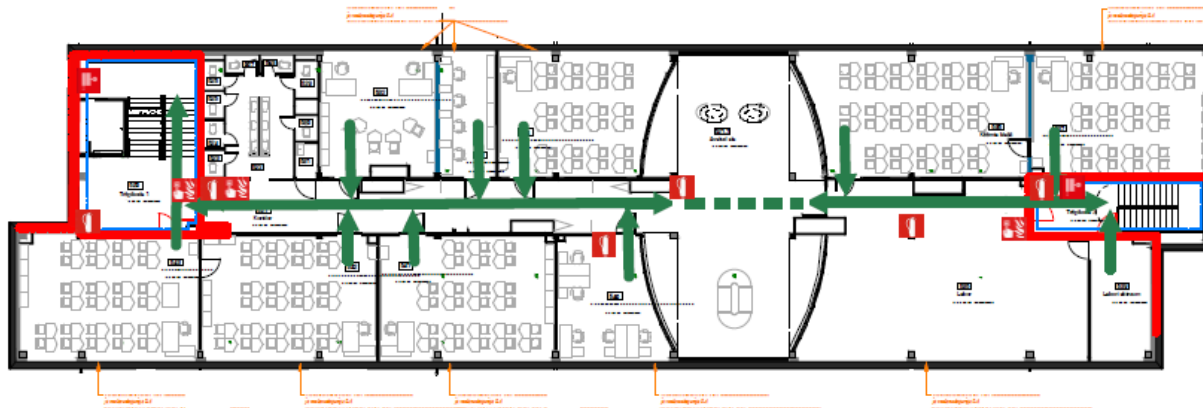

Tartu Annelinna Gümnaasiumi territoorium

Skeem 2

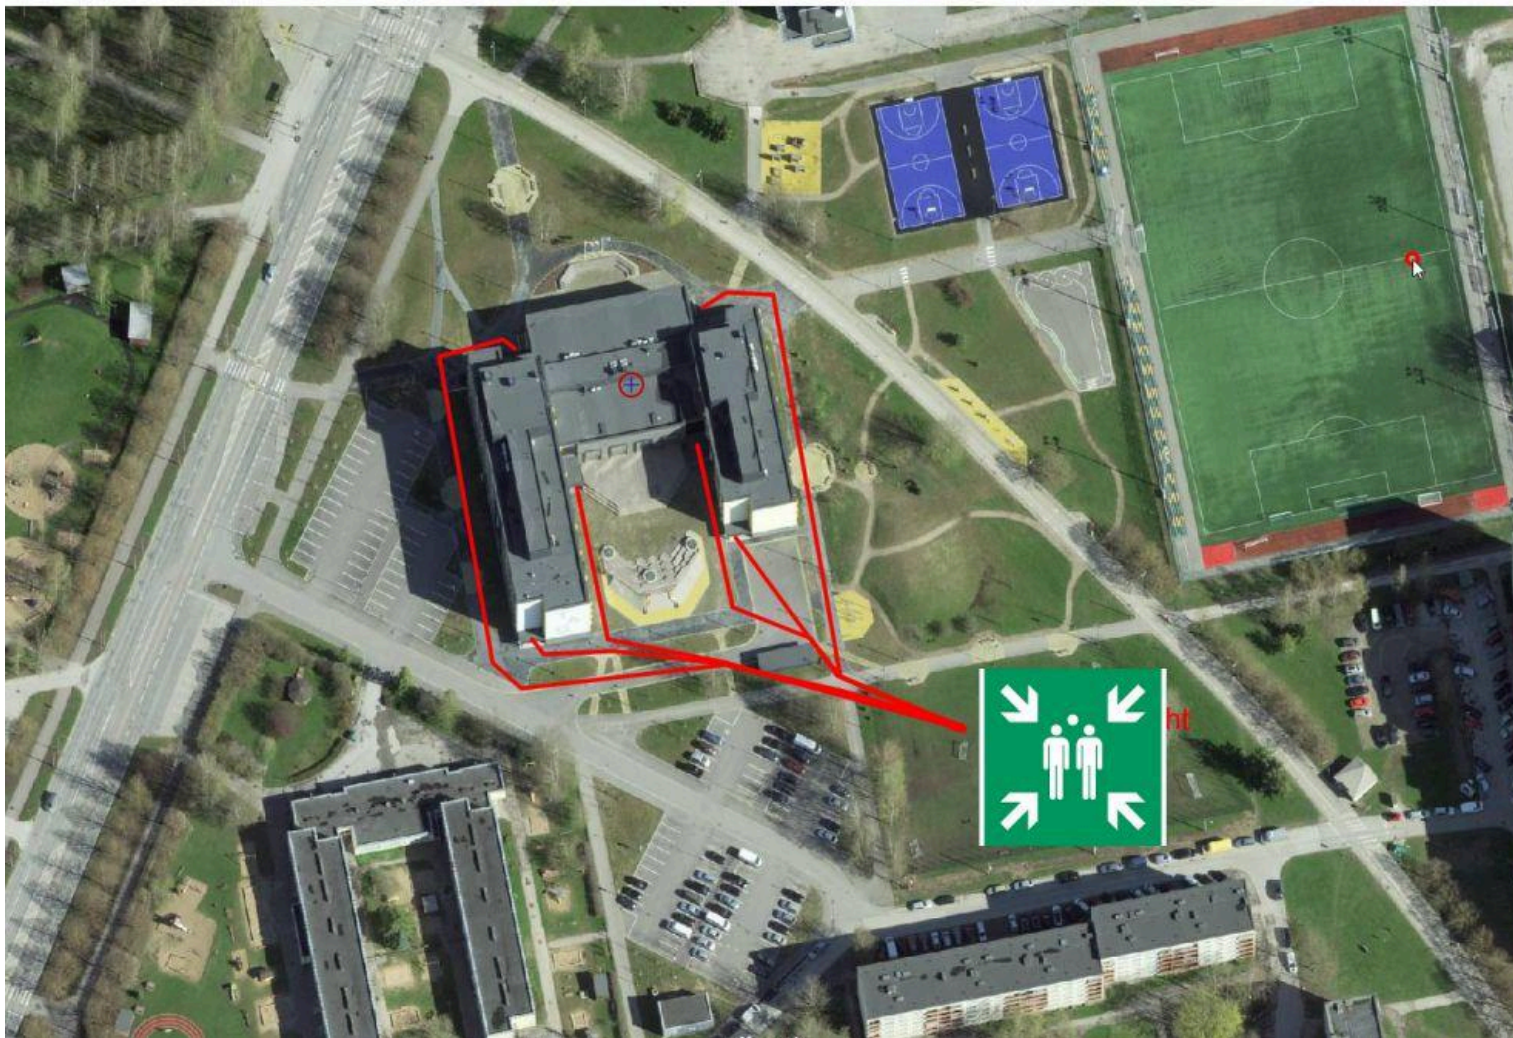

kogunemiskoht



evakuatsioonitee